

# corsoCampus - 5 gg Programmazione dei PLC Siemens con attestato di frequenza



**Dettagli prodotto**  
ASIN : B09SV3LVLQ  
Editore : Independently published  
Lingua : Italiano (18 febbraio 2022)  
Copertina flessibile : 758 pagine  
ISBN-13 : 979-8419107106  
Peso articolo : 2,18 kg  
Dimensioni : 21,01 x 4,34 x 29,69 cm

Adottato ai corsi di formazione di Padova, e ai webina tenuti dall'autore.  
Di riferimento per le scuole e ingegneria.


Luogo

Veneto, Padova


<https://www.annunci.it/x-186554-z>




corso Campus - 5 gg Programmazione dei PLC Siemens con attestato di frequenza Cinque giornate di formazione continua, con possibilità di chiedere il convitto all'interno dell'istituto (con aggiunta di cinquanta eur al giorno per la pensione completa), presso la sede di Padova, I libri di testo adottati, compresi nel prezzo sono: 100 esercizi svolti di PLC, ISBN: 979-8419107106 e teoria di base ediz 2022 con ISBN: 979-8792799011 entrambi su Amazon. Il docente ha ottenuto il riconoscimento formatore Siemens SCE e la possibilità di marchiare con questo logo gli attestati rilasciati. Altre formule per fare il corso sono tre week end, tot 60 ore oppure serale due volte alla settimana tot 50 ore. Solo in casi di particolari impedimenti si accetta la didattica online con prezzo quindici eu ora. Padova (PD) Chiudi

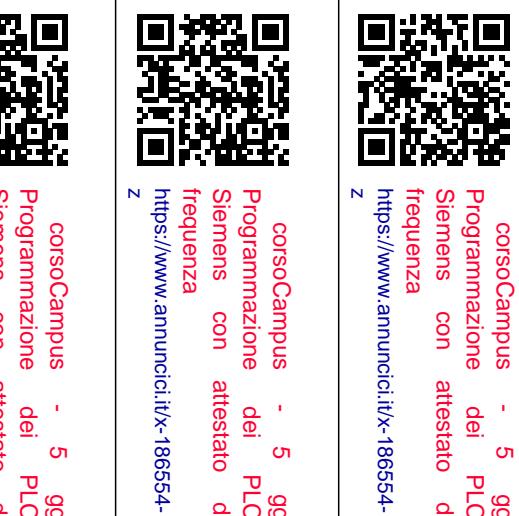

corsoCampus - 5 gg Programmazione dei PLC Siemens con attestato di frequenza https://www.annunci.it/x-186554-z

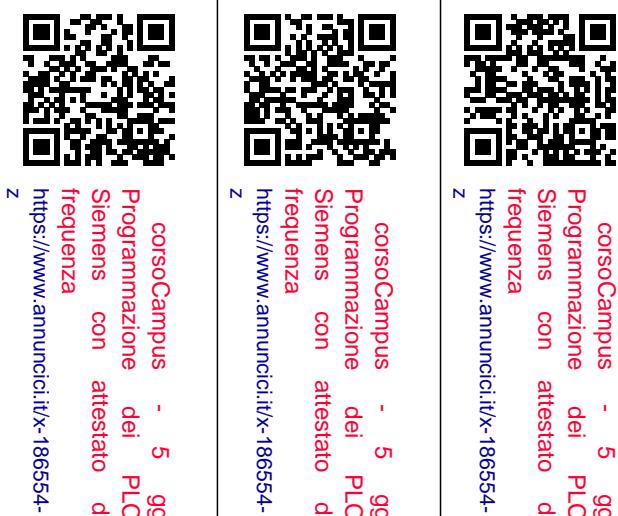

corsoCampus - 5 gg Programmazione dei PLC Siemens con attestato di frequenza https://www.annunci.it/x-186554-z

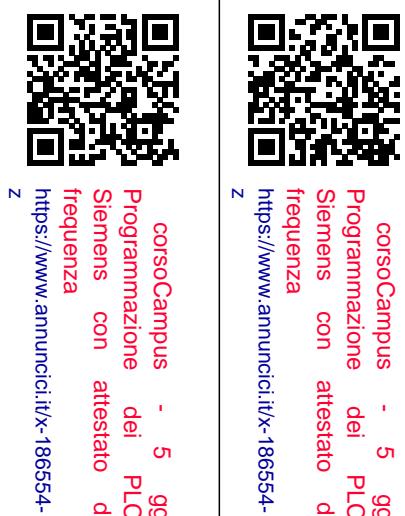

corsoCampus - 5 gg Programmazione dei PLC Siemens con attestato di frequenza https://www.annunci.it/x-186554-z



corsoCampus - 5 gg Programmazione dei PLC Siemens con attestato di frequenza https://www.annunci.it/x-186554-z



corsoCampus - 5 gg Programmazione dei PLC Siemens con attestato di frequenza https://www.annunci.it/x-186554-z



corsoCampus - 5 gg Programmazione dei PLC Siemens con attestato di frequenza https://www.annunci.it/x-186554-z